


Carte 12 : Zone de couverture où s'applique l'intervention de l'équipe de sauvetage et d'attaque intérieure (de 4 ou 6 pompiers, y compris un officier) dans un temps de réponse de moins de 5 minutes

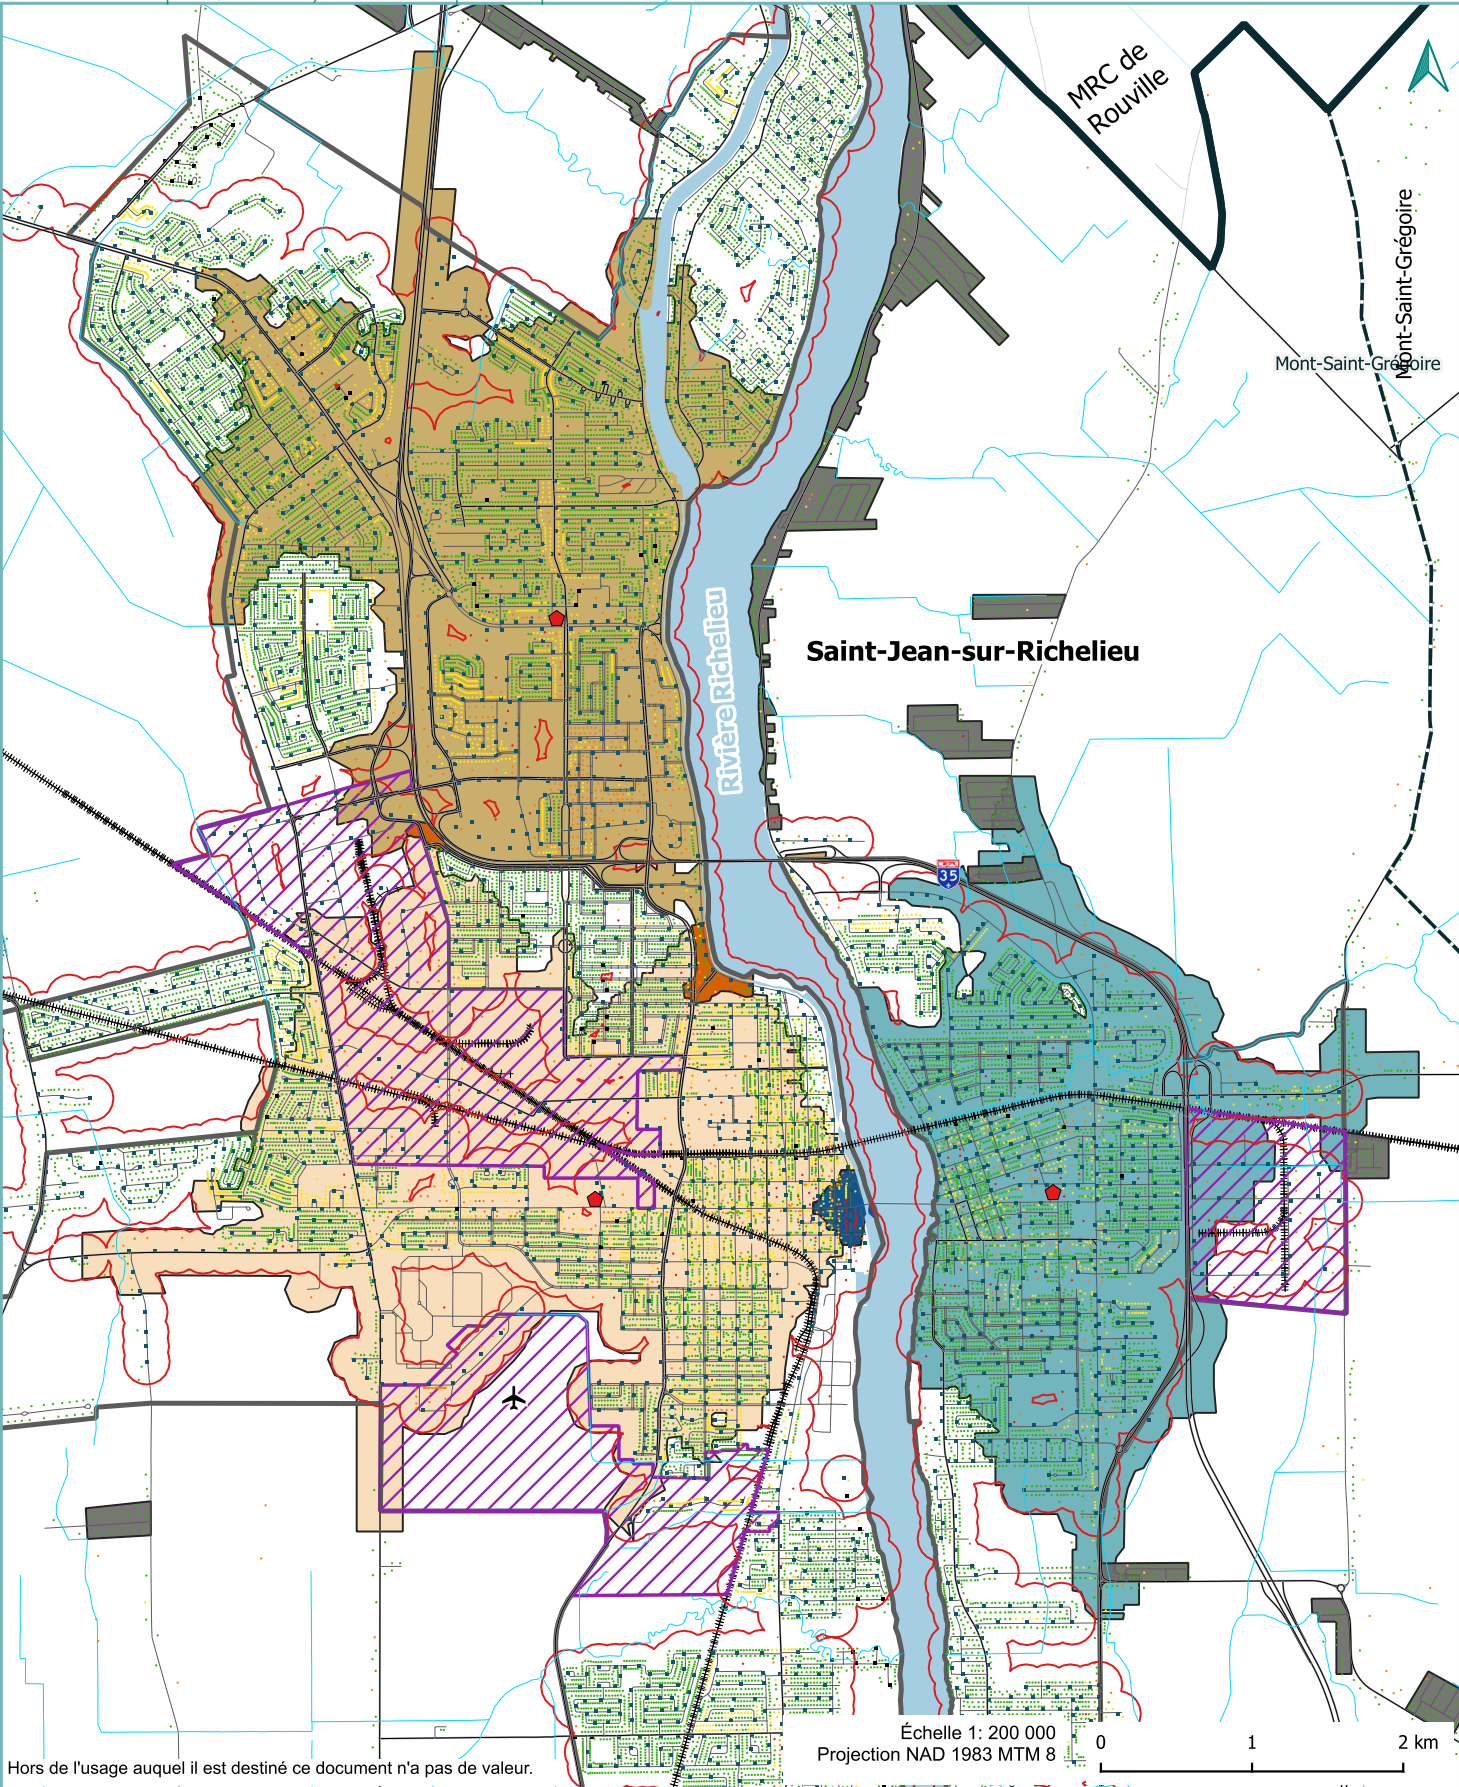

Hors de l'usage auquel il est destiné ce document n'a pas de valeur.

Échelle 1: 200 000
Projection NAD 1983 MTM 8

Réalisation : Mouhammad Baldé
Vérification : Michelle Chabot
Format papier : 8,5 x 11 po
Date : 02-09-2025

- Caserne MRCHR
- Aéroport
- Voie ferrée
- Réseau routier

- Étendue d'eau
- Cours d'eau
- Limite de la MRC
- Limite municipale
- Limite MRC voisine

- Affectation industrielle
- Zone de concentration de population hors pu
- Périmètre d'urbanisation

Catégorie de risque

- 1-Faible
- 2-Moyen
- 3-Élevé
- 4-Très élevé

Distance de 152 m d'un poteau d'incendie conforme

- Poteau d'incendie conforme (1 500 l/min - 30 minutes)
- Poteau d'incendie non conforme

Équipe de sauvetage et d'attaque intérieure sécuritaire avec 4 ou 6 pompiers moins de 5 minutes

- Caserne Iberville (5)*
- Caserne Saint-Jean (7)*
- Caserne Saint-Luc (5)*
- Caserne Saint-Jean - Iberville (12)*
- Caserne Saint-Jean - Saint Luc (12)*

Sources : Adresses Québec 2025, Gouvernement du Québec 2025, MRCHR 2025.

* = Pompiers