




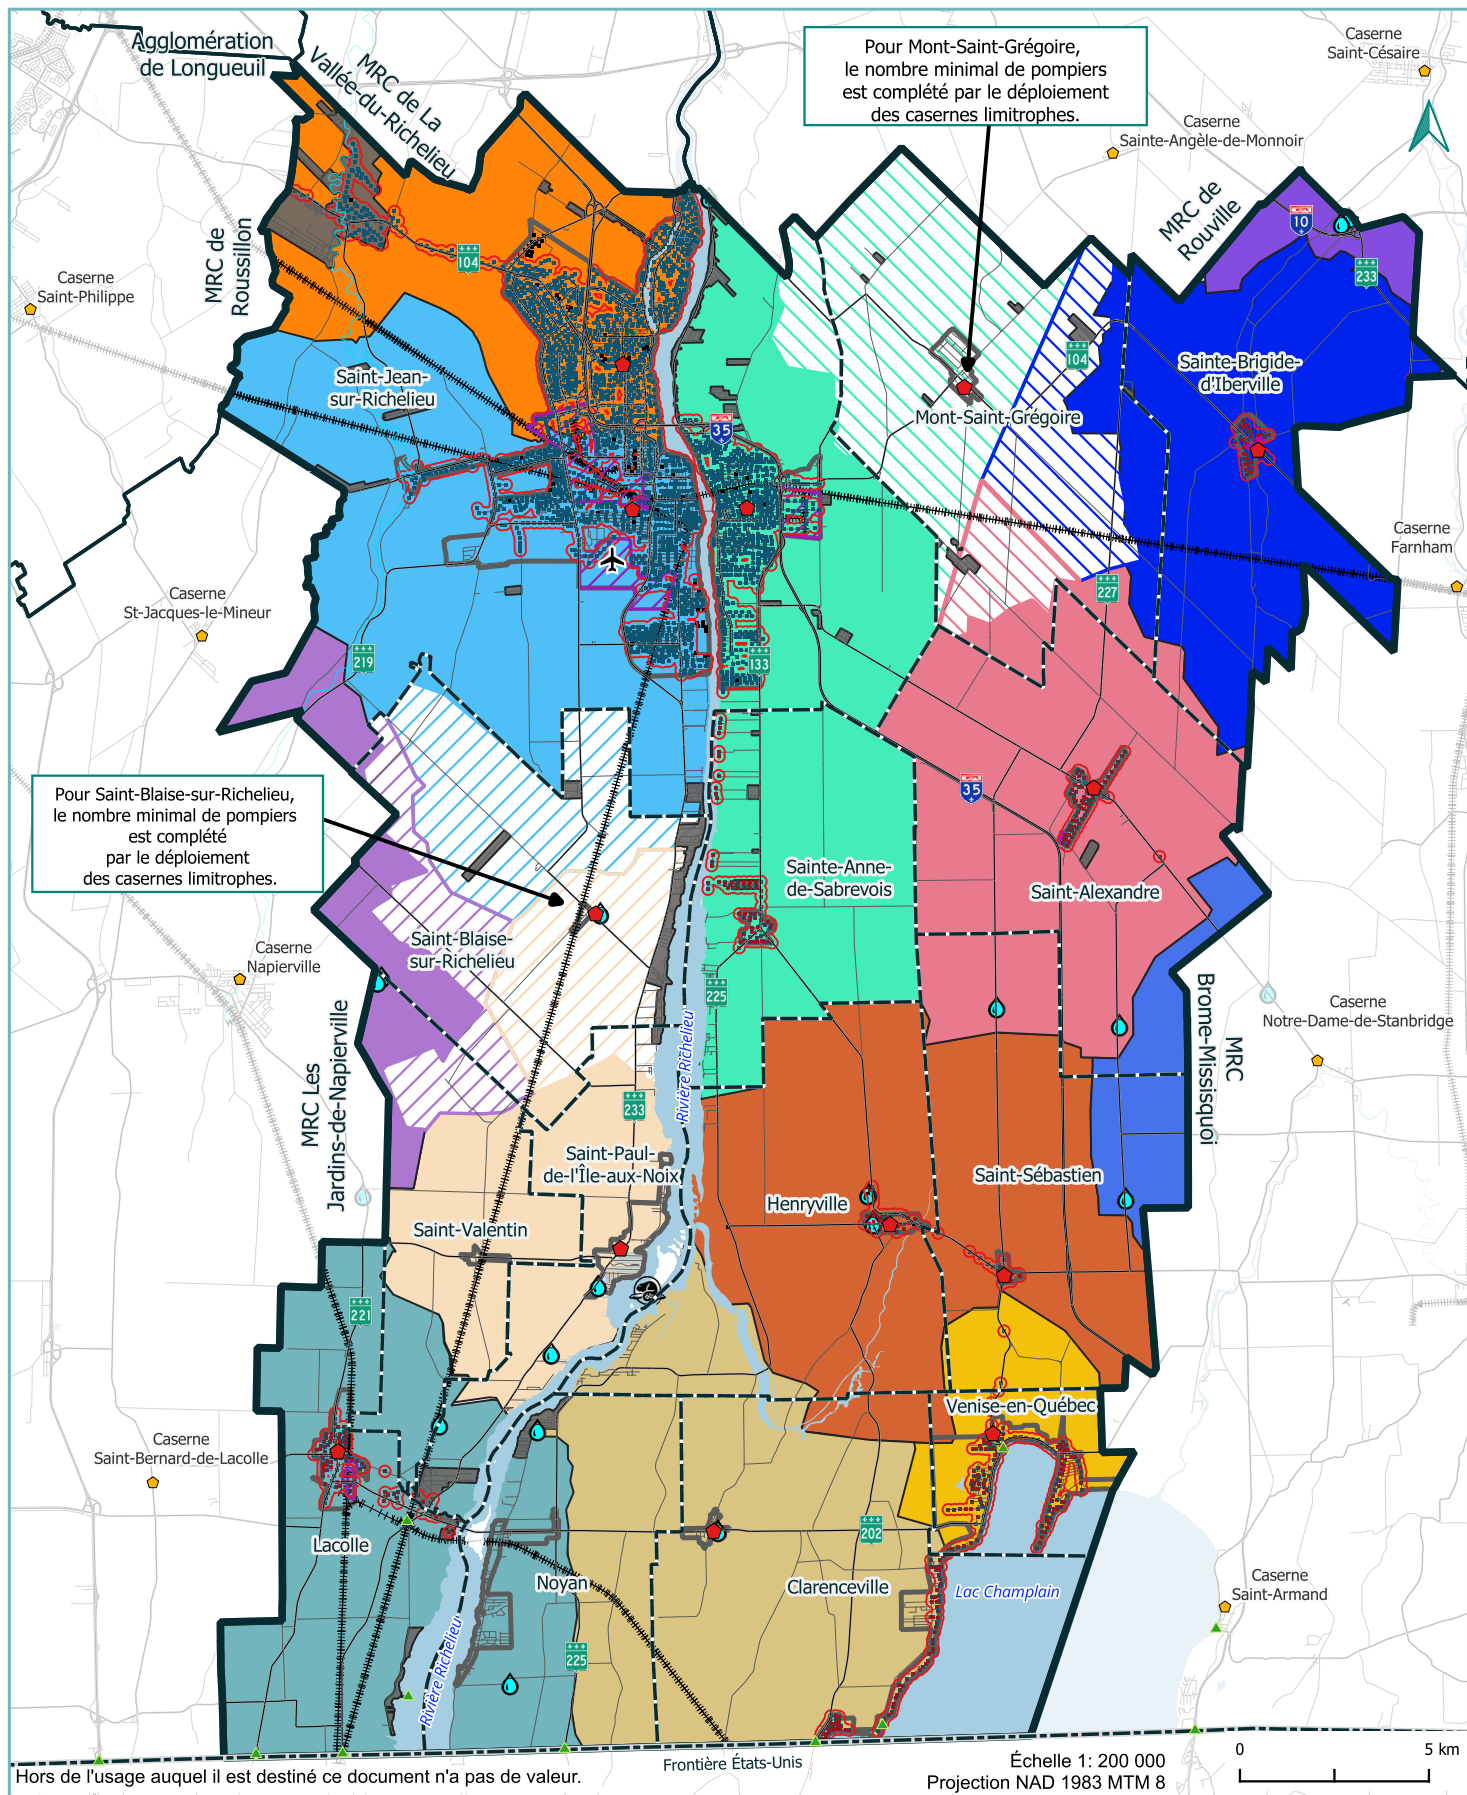

Réalisation : Mouhammad Baldé
Vérification : Michelle Chabot
Format papier : 8,5 x 11 po
Date : 24-09-2025

**Feux de véhicule et de végétaux
Fin de semaine**

 Caserne Clarenceville	 Caserne Notre-Dame-de-Stanbridge	 Caserne Saint-Césaire	 Caserne Secteur Saint-Jean
 Caserne Henryville	 Caserne Saint-Alexandre	 Caserne Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix	 Caserne Secteur Saint-Luc
	 Caserne Secteur Saint-Jean	 Caserne Sainte-Brigide-d'Iberville	 Caserne Venise-en-Québec
	 Caserne Saint-Alexandre	 Caserne Napierville	
 Caserne Napierville	 Caserne Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix	 Caserne Secteur Iberville	

 Caserne MRCHR	 Frontière États-Unis	 Étendue d'eau	 Affectation industrielle	 Borne sèche, pompe ou point d'eau - annuel	 Poteau d'incendie conforme (1 500 l/min - 30 minutes)
 Caserne hors MRCHR	 Voie ferrée	 Limite de la MRC	 Zone de concentration de population hors pu	 Douane	 Poteau d'incendie non conforme
 Aéroport	 Réseau routier	 Limite MRC voisine	 Distance de 152 m d'un poteau d'incendie conforme		 Poteau d'incendie dédié citerne
 Lieu historique national du Fort-Lennox	 Prolongement A-35	 Limite municipale			
	 Cours d'eau	 Périmètre d'urbanisation			

Sources : Adresses Québec 2025, Gouvernement du Québec 2025, MRCHR 2025.