


Carte 11 : Temps de réponse pour les risques faibles – Jour semaine 6h à 17h59

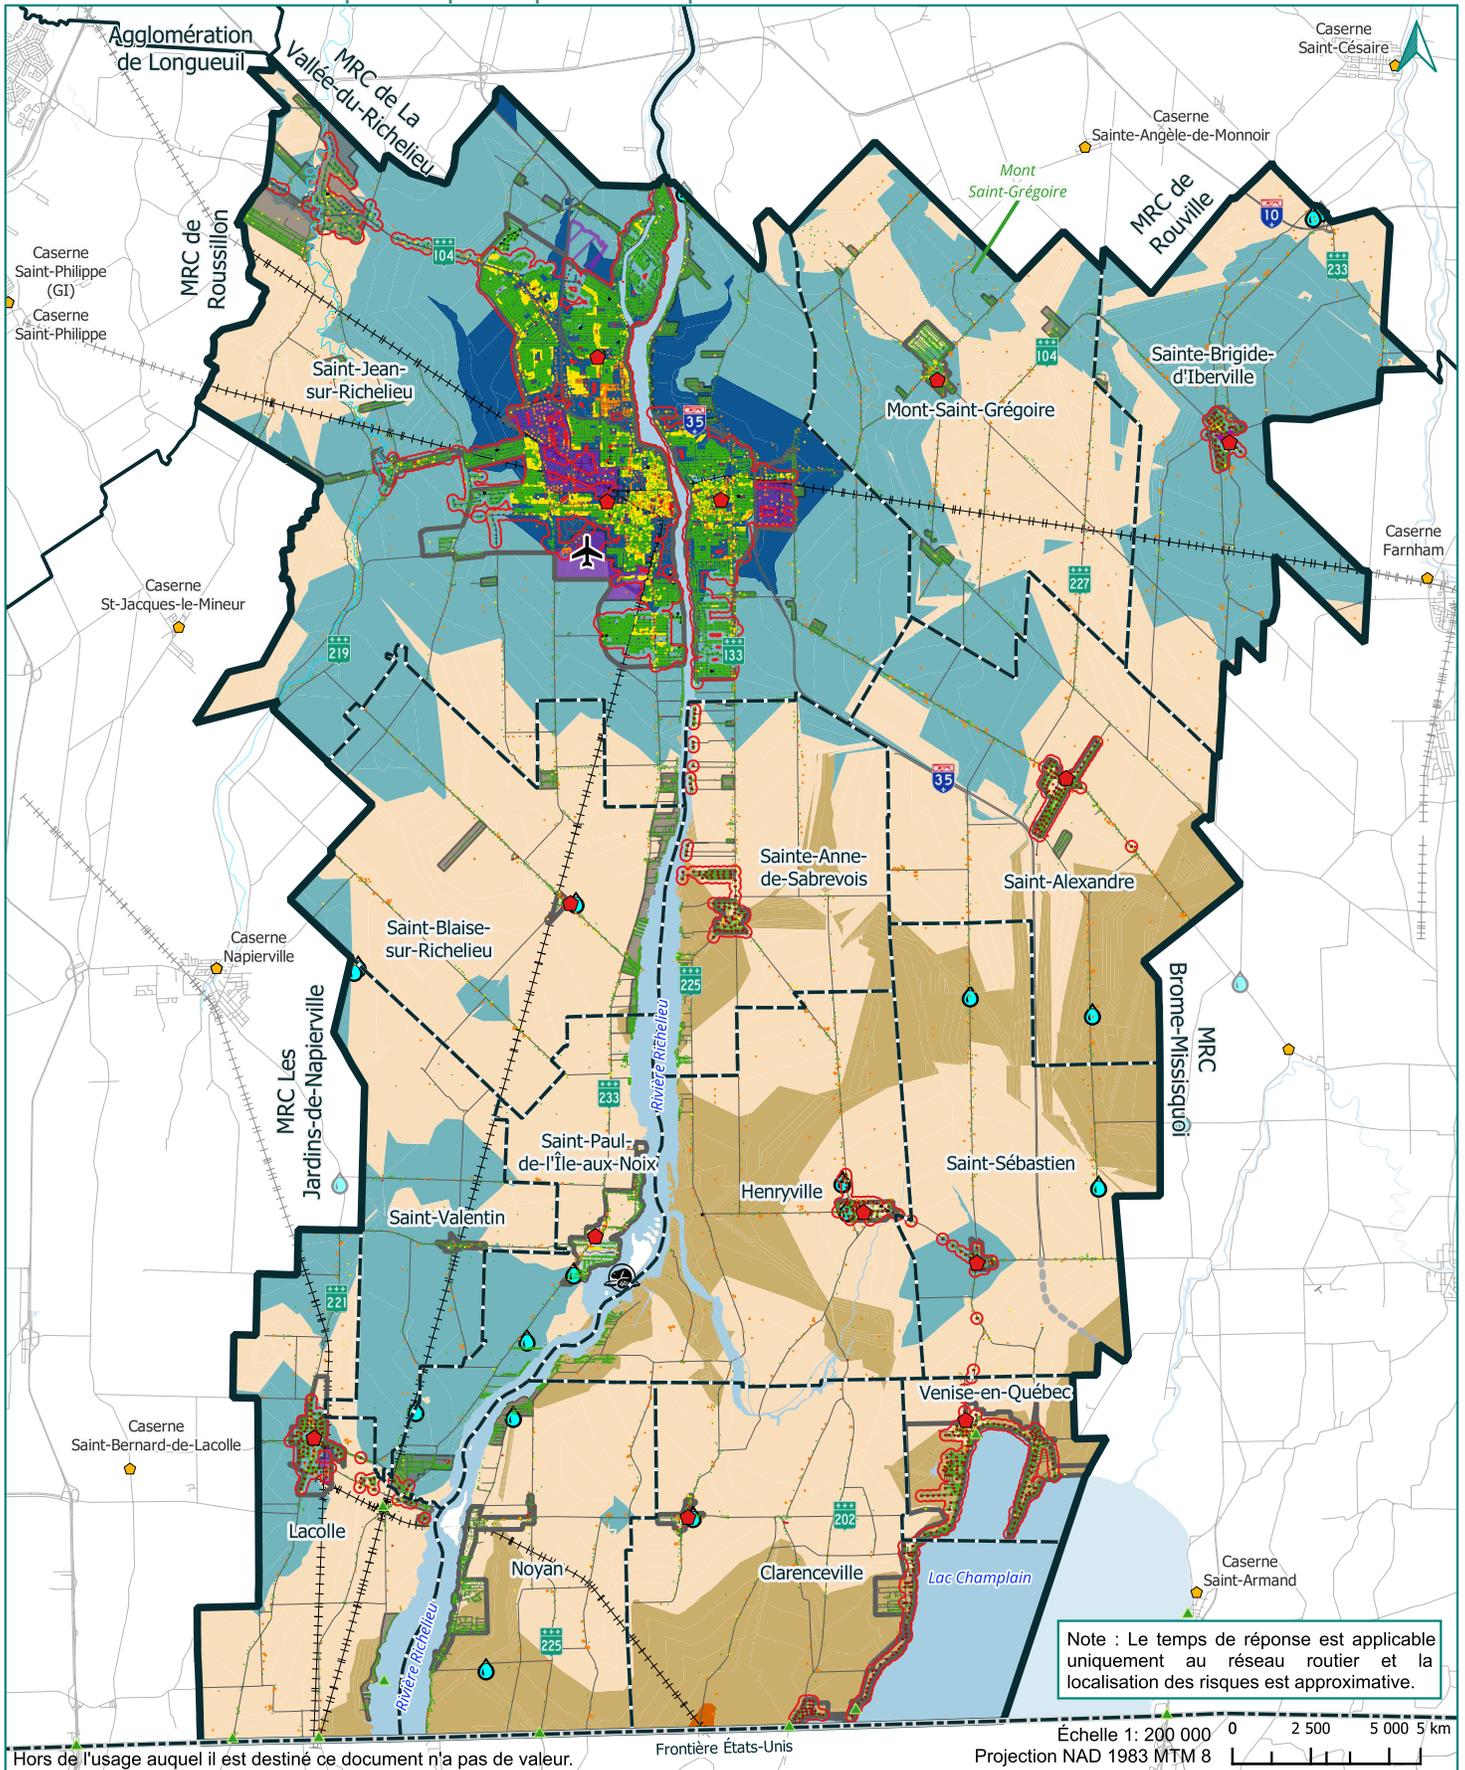

Note : Le temps de réponse est applicable uniquement au réseau routier et la localisation des risques est approximative.

Échelle 1 : 200 000 0 2 500 5 000 5 km
Projection NAD 1983 MTM 8

Hors de l'usage auquel il est destiné ce document n'a pas de valeur.

Frontière États-Unis

Projection NAD 1983 MTM 8



Réalisation : Isabelle Houle
Vérification : Michelle Chabot
Format papier : 8,5 x 11 po
Date : 03-12-2024

- | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Caserne MRCHR ● Caserne hors MRCHR ✈ Aéroport 🏰 Lieu historique national du Fort-Lennox ▲ Douane | <ul style="list-style-type: none"> — Frontière États-Unis — Voie ferrée — Réseau routier — Prolongement A-35 — Cours d'eau | <ul style="list-style-type: none"> ■ Étendue d'eau ◻ Limite de la MRC ◻ Limite MRC voisine ◻ Limite municipale ◻ Périimètre d'urbanisation | <ul style="list-style-type: none"> ■ Affectation industrielle ■ Zone de concentration de population hors pu | <ul style="list-style-type: none"> ● Catégorie de risque ● 1-Faible ● 2-Moyen ● 3-Élevé ● 4-Très élevé ● Borne sèche, pompe ou point d'eau – annuel | <ul style="list-style-type: none"> ● Borne-fontaine conforme (1 500 l/min - 30 minutes) ● Borne-fontaine non conforme ● Borne-fontaine dédiée citerne ◻ Distance de 152 m d'une borne-fontaine conforme | <ul style="list-style-type: none"> ■ Temps de réponse - risque faible Jour ■ Moins de 10 minutes ■ 10 à 15 minutes ■ 15 à 20 minutes ■ 20 à 25 minutes ■ 25 à 30 minutes |
|--|---|---|---|---|---|--|

Sources : Adresses Québec 2023, Gouvernement du Québec 2023, MRCHR 2024.